



Измеритель

ECLERK® Eco

Измеритель температуры, отн. влажности и абр. давления

EClerk-Eco-RHTP

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЭЛС.422337.65 ПС

1 Назначение

Измеритель EClerk Eco - это современный прибор, предназначенный для измерения, контроля и регулирования важнейших для здоровья человека параметров:

- ✓ температуры;
- ✓ влажности;
- ✓ абсолютного давления.

Измеритель можно использовать в домашних условиях, особенно в семьях с маленькими детьми, в семьях с больными различными лёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях и т.д. Также измеритель может применяться в сельском хозяйстве, в промышленности, в научно-испытательных институтах и т.д.

Измеритель выполнен в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69

В зависимости от назначения EClerk-Eco-P имеет две модификации:

✓ EClerk-Eco-RHTP-0-0-0 - измеритель-сигнализатор. Позволяет измерять значения контролируемых параметров и сигнализировать о выходе данных параметров за установленные пределы

✓ EClerk-Eco-RHTP-0-0-R - измеритель-регулятор. Измеритель комплектуется выносным блоком питания и управления нагрузками. Измеритель позволяет регулировать температуру и отн. влажность(двухпозиционный регулятор) и включать внешнюю сигнализацию при выходе абр. давления за установленные границы.

Измеритель создан на основе новейших сенсоров компании Sensirion и Bosch Sensortec и обеспечивает высокую точность измерения и стабильность параметров в течение длительного времени эксплуатации

2 Комплектность

Измеритель-сигнализатор

EClerk-Eco-RHTP-0-0-0:

- ✓ прибор EClerk-Eco-RHTP-0-0-0;
- ✓ элементы питания типа AA (щелочные) - 3 шт;
- ✓ дюбель с шурупом - 2 шт;
- ✓ паспорт и инструкция по эксплуатации.

Измеритель-регулятор

EClerk-Eco-RHTP-0-0-R:

- ✓ прибор EClerk-Eco-RHTP-0-0-R;
- ✓ блок питания управления нагрузками;
- ✓ элементы питания типа AA (щелочные) - 2 шт;
- ✓ дюбель с шурупом - 2 шт;
- ✓ паспорт и инструкция по эксплуатации.

3 Меры безопасности

- ◆ По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- ◆ По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор соответствует IP 30 по ГОСТ 14254-96;
- ◆ Не подвергайте прибор и коммутационный блок механическим ударам и падениям;
- ◆ Не используйте прибор в местах с несоответствующим напряжением питания или перепадами в напряжении питания;
- ◆ Защищайте прибор от попадания на него влаги, конденсата, различных загрязнений;
- ◆ Не подвергайте прибор воздействию повышенной или пониженной температуры;
- ◆ Устанавливайте прибор в месте недоступном для маленьких детей;
- ◆ Устанавливайте прибор вдали от солнечного света, нагревательных приборов;
- ◆ Не применяйте для чистки прибора жидких чистящих средств, растворителей, аэрозолей

4 Транспортировка и хранение

- ◆ Измеритель может транспортироваться только в транспортной таре и потребительской упаковке изготовителя всеми видами транспортных средств при температуре от минус 20 до плюс 45 °C.
- ◆ При транспортировке необходимо обеспечить защиту от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов.
- ◆ Измеритель следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре от 0 до плюс 55 °C и отн. влажности до 90% при температуре 25 °C.
- ◆ Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов измерителя.
- ◆ После транспортирования и/или хранения в условиях отрицательных температур, измеритель в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов.
- ◆ При длительном сроке хранения измерителя, батарею необходимо вынуть и хранить отдельно.

5 Указания по эксплуатации

- ◆ Измеритель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 0 до плюс 55 °C, относительной влажности от 25 до 75% и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст., без конденсации влаги.

6 Технические характеристики

Наименование	EClerk-Eco-RHTP-0-0-0	EClerk-Eco-RHTP-0-0-R
Температура, °C		
Диапазон измерений:	от 0 до 55	
Абсолютная погрешность измерений:	± 0,4	
Разрешающая способность:	0,01	
Относительная влажность, %		
Диапазон измерений:	от 3 до 97	
Абсолютная погрешность измерений:	±3	
Разрешающая способность:	0,1	
Абсолютное давление, мм рт.ст.		
Диапазон измерений:	от 630 до 800	
Абсолютная погрешность измерений:	±1,5	
Разрешающая способность:	0,1	
Временной интервал между измерениями 4 секунды для каждого измеряемого параметра		
Коммутируемые напряжение и ток	-	250 VAC, 16 A, cos φ=1 (температура) 250 VAC, 6 A, cos φ=1 (отн. влажность, абр. давление)
Установленная временная задержка включения реле, сек.	-	12
Требования к напряжению сети		85-265 VAC
Напряжение внешнего питания прибора (адаптер питания в комплект поставки не входит)	5 VDC, ток не менее 100 mA	24,0 VDC
Количество элементов питания	3 элемента по 1,5 В	2 элемента по 1,5 В
Время непрерывной работы на элементах питания при выключенном внешнем питании	3,5 месяца	2 месяца
Потребляемая мощность	Не более 10 мВт	
Габаритные размеры, мм		
Измеритель:	88x117x29	
Блок питания управления нагрузками:	D64x27	

7 Основные функции EClerk-Eco-P

Наименование	EClerk-Eco-RHTP-0-0-0	EClerk-Eco-RHTP-0-0-R
Наличие внешнего питания	-	+
Индикация текущего времени при нажатии на кнопку		+
Индикация максимального и минимального значений с начала измерений по каждому каналу		+
Сигнализация (звуковая/индикаторы ▲, ▼ на дисплее) о выходе за установленные пределы	+	-
Двухпозиционное регулирование по каналам температуры и отн. влажности	-	+
Индикация необходимости замены элементов питания		+
Индикация включения, отключения внешнего питания		+
Индикация включения реле канала	-	+
Кратковременная подсветка дисплея нажатием на кнопку		+

8 Описание элементов индикации и управления

Индикация включённой звуковой сигнализации	
Периодически пропадающий индикатор батареи говорит о том, что элементы питания разряжены, если горит постоянно - означает, что заряда батарей менее 15 %	
Включение/отключение внешнего питания. Если горит непрерывно - питание подключено, если индикатор то появляется то исчезает - отключено	
Значение температуры	
Значение влажности	
Значение абр. давления	
Индикатор времени, загорается при нажатии на кнопку ⏱	
Режим измерения - измеряемый параметр выходил за установленную границы - стрелка вверх; измеряемый параметр выходил за нижнюю границы - стрелка вниз;	
Режим настройки - установка верхнего и нижнего порогов сигнализации	
Режим измерения - индикация максимального или минимального значения измеряемых величин за время измерения	
Режим настройки - выбор верхнего или нижнего порогов сигнализации	
Кратковременное включение подсветки дисплея	
Вход в режим настроек. В данном режиме устанавливаются пороги сигнализации/уставки, время, включение/отключение звуковой сигнализации. Многократное нажатие позволяет переключаться между параметрами настроек прибора	
При нажатии - прибор кратковременно переходит в режим индикации текущего времени	

9 Особенности работы EClerk-Eco

- ✓ При срабатывании звуковой сигнализации, выдаётся кратковременный сигнал каждые 4 секунды. Если измеряемый параметр вошёл в норму, сигнализация выключается. Выключить звуковую сигнализацию можно также нажатием на любую кнопку измерителя. При этом стрелки вверх и вниз напротив параметра, по которому произошёл выход за установленные границы, перестанут мигать;
- ✓ Сброс знаков выхода измеряемых параметров за установленные пределы осуществляется одновременным кратковременным нажатием кнопок Δ и ∇ ;
- ✓ При отсутствии внешнего питания в блоке управления нагрузками, управляющие реле блока переходят в нормально разомкнутое состояние;
- ✓ Для нормальной работы прибора не следует закрывать отверстия в его корпусе;
- ✓ При включении реле какого-либо канала в приборе EClerk-Eco-RHTP-0-0-R на индикаторе в строке индикации данного канала появляется знак \blacktriangle . При выключении реле, знак исчезает;
- ✓ В измеритель EClerk-Eco-RHTP-0-0-R введена временная задержка для управления реле с целью предотвращения ложных срабатываний;
- ✓ Для подключения к каналам управления блока питания управления нагрузками внешних приборов или исполнительных механизмов: нагревателей, увлажнителей, вентиляторов, рекуператоров, необходимо следить, чтобы их мощность не превышала разрешённую для блока управления нагрузками согласно техническим характеристикам. В противном случае необходимо использовать промежуточные устройства;
- ✓ При смене элементов питания происходит сброс текущего времени;
- ✓ Для измерителя EClerk-Eco-RHTP-0-0-R внешнее питание является основным. Питание от батарей является резервным и позволяет использовать измеритель при отключении внешнего питания, либо как переносной прибор в качестве измерителя для экспресс контроля;
- ✓ Для экономии элементов питания, к измерителю EClerk-Eco-RHTP-0-0-O можно подключить адаптер питания с техническими характеристиками: напряжение 5 В, ток не менее 100 mA.

10 Установка и подключение

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ-СИГНАЛИЗАТОРА EClerk-Eco-RHTP-0-0-O

- 1 Снимите с прибора кронштейн, нажав на него пальцами и потянув вниз.
- 2 Выберите место в помещении для установки измерителя, изучив информацию из раздела 3 настоящей инструкции и закрепите кронштейн к стене при помощи двух дюбелей с шурупами, входящих в комплект поставки. Пример показан на рисунке 3.
- 3 Откройте крышку батарейного отсека и установите элементы, соблюдая полярность.
- 4 Установите измеритель в закреплённый на стене кронштейн.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ-РЕГУЛЯТОРА EClerk-Eco-RHTP-0-0-R


- 1 Снимите с прибора кронштейн, нажав на него пальцами и потянув вниз.
- 2 Выберите место в помещении для установки измерителя, изучив информацию из раздела 3 настоящей инструкции и закрепите кронштейн к стене при помощи двух дюбелей с шурупами, входящих в комплект поставки. Пример показан на рисунке 3.
- 3 Проделайте канал для скрытой проводки или установите кабель-канал между местом установки прибора и коммутационным блоком.
- 4 Проложите кабель в кабель-канале.
- 5 Подключите кабель к клеммному соединителю, расположенному в батарейном отсеке измерителя (смотрите рисунок 1), предварительно выдавив перфорированное окно в кронштейне измерителя. Пример окна изображён на рисунке 3. При использовании измерителя с подключением блока питания управления нагрузками НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать в измеритель крышку батарейного отсека и батареи питания, которые рекомендованы к использованию измерителя в автономном режиме для экспресс контроля качества воздуха в различных помещениях. Для удобства подключения рекомендуется использовать кабель с цветными жилами.
- 6 Установите измеритель в закреплённый на стене кронштейн.
- 7 Подключите кабель к клеммам блока питания управления нагрузками в соответствии со схемами (рисунки 4, 5).
- 8 Подключите к блоку питания управления нагрузками провод питания сети переменного тока, предварительно отключив напряжение питания.
- 9 Подключите к блоку питания управления нагрузками провода питания внешних нагрузок, например розеток для подключения внешних устройств управления (рисунок 5).
- 10 Установите блок питания управления нагрузками в подрозетник и закрепите винтами.
- 11 Включите питание сети переменного тока.

Внимание! Для достоверности показаний и долгой работы измерителя: он должен находиться не ближе двух метров от радиатора отопления; на измеритель не должны падать солнечные лучи. Для удобства считывания показаний, необходимо устанавливать измеритель на внутреннюю перегородку помещения на уровне глаз, либо несколько выше.

11 Настройка прибора

- 1 Вход в режим настроек осуществляется нажатием на кнопку **M** (короткое нажатие для EClerk-Eco-RHTP-0-0-O и длительное нажатие для EClerk-Eco-RHTP-0-0-R).
- 2 В верхней строке отображается установленный ранее верхний порог температуры.
- 3 Кнопками Δ и ∇ установите нужное значение. Длительное нажатие позволяет ускорить процесс смены значений на индикаторе.
- 4 Нажмите кнопку **M**, при этом установленный параметр заносится в память измерителя, а измеритель переходит к установке следующего параметра.
- 5 Установите верхнюю и нижнюю границы сигнализации (для измерителя EClerk-Eco-RHTP-0-0-O) / установки (для измерителя EClerk-Eco-RHTP-0-0-R) для всех измеряемых параметров.
- 6 Нажмите кнопку **M**, для перехода в следующий режим установки текущего времени. Установите время, используя кнопки Δ ∇ , после чего нажмите кнопку **M**.
- 7 Измеритель перейдёт в режим включения/отключения звуковой сигнализации: **on** - включено, **off** - выключено. Выберите режим и нажмите **M**.
- 8 Схема работы реле блока питания управления нагрузками показана на рисунке 2

EClerk-Eco-RHTP-0-0-R



24 В +	1
24 В -	2
Управление температурой	3
Управление отн. влажностью	4
Сигнализация по абс. давлению	5

К коммутационному блоку

Рисунок 1 - Подключение внешних устройств к EClerk-Eco-RHTP-0-0-R

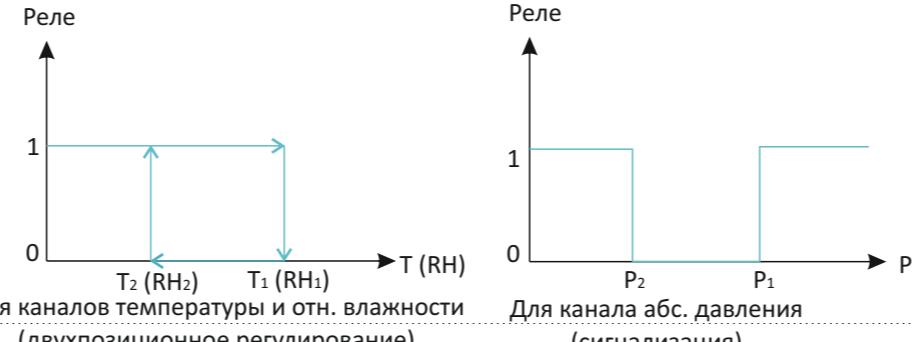


Рисунок 2 - Схема работы реле коммутационного блока

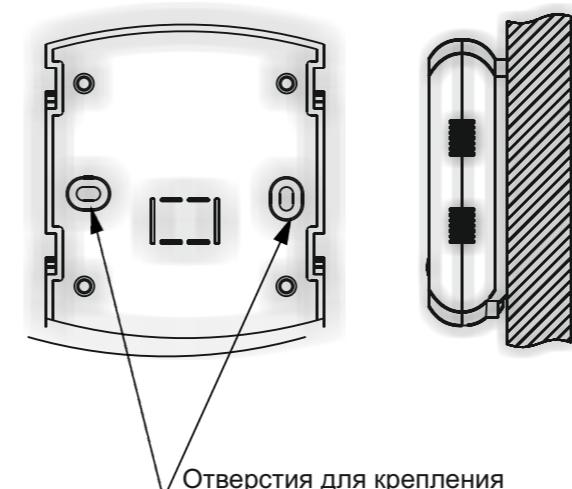


Рисунок 3 - Вид кронштейна и пример крепления измерителя к стене

Индикатор наличия питания прибора и реле управления, 24 VDC

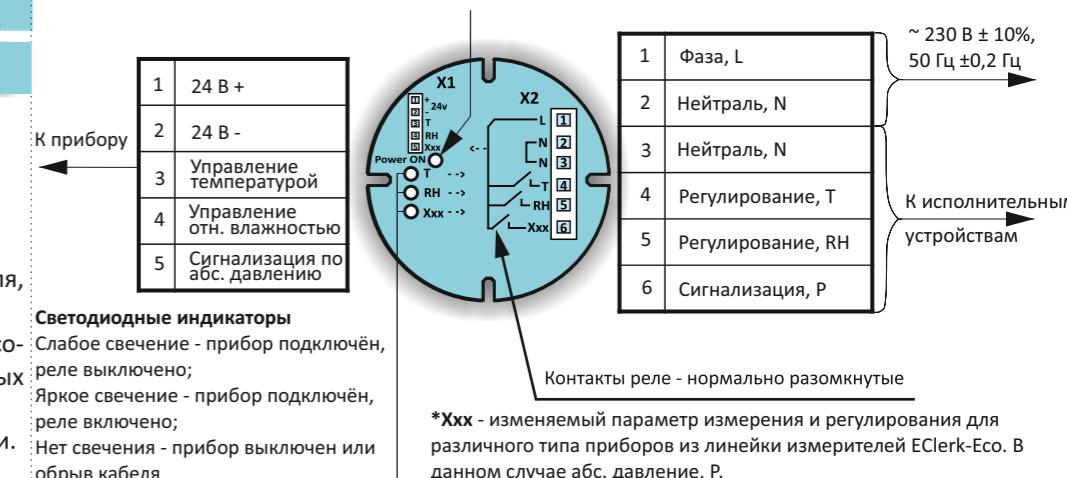


Рисунок 4 - Схема подключения блока питания управления нагрузками EClerk-Eco-RHTP-0-0-R

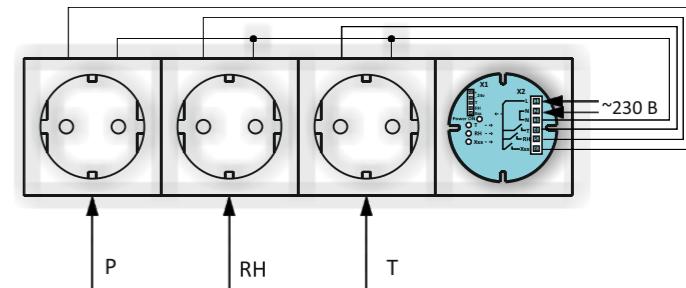


Рисунок 4 - Схема подключения блока питания управления нагрузками к розеточному ряду

12 Гарантии изготовителя

1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителя EClerk-Eco-RHTP требованиям настоящей инструкции при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

2 Гарантийный срок эксплуатации измерителя параметров качества воздуха EClerk-Eco-RHTP - 24 месяца со дня продажи, при соблюдении потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Примечание - Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы питания.

3 Средний срок службы измерителя - 7 лет.